

## // SCALDASALVIETTE AD ACQUA

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM  
Для подключения к системе ГВС или отоплению

Pressione di collaudo in laboratorio 15 Bar  
Testing pressure in laboratory 15 bars  
Испытательное давление в лаборатории - 15 бар.

Pressione di collaudo standard 8 Bar  
Standard testing pressure 8 bars  
Стандартное испытательное давление - 8 бар.



Pressione di esercizio massima 6 Bar  
Maximal working pressure 6 bar  
Максимальное рабочее давление - 6 бар.



Per  $\Delta T$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$   
For  $\Delta T$  different from 50°C use the formula:  $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

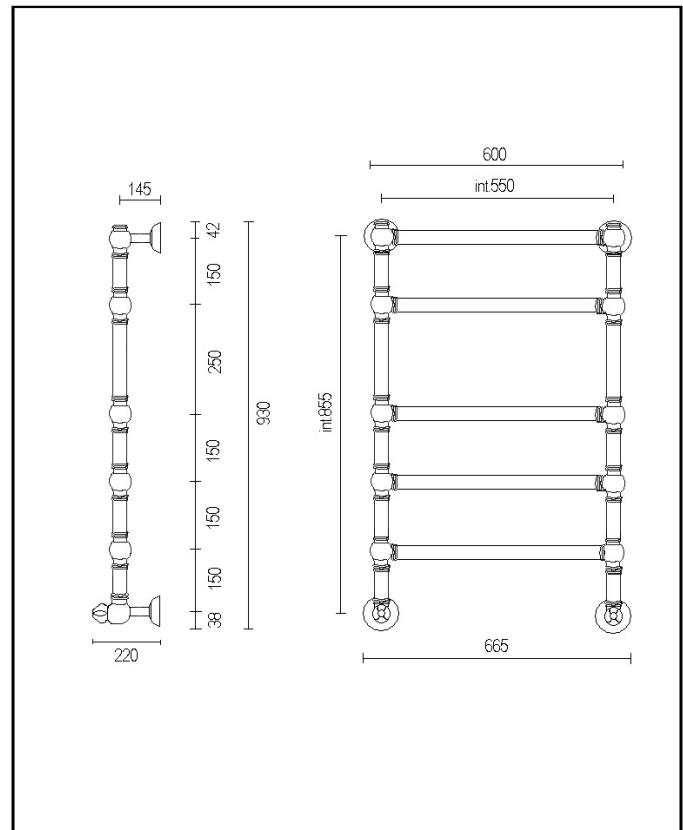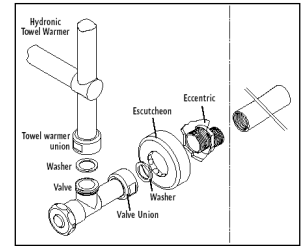

## // ARMONIA

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt ( $\Delta T 50^\circ C$ ) Watt ( $\Delta T 50^\circ C$ )	Btu Btu	Peso Weight
9-442	930mm	665mm	550mm	267	910	15,2kg

- Scaldasalviette fisso componibile con 4 aste orizzontali, in tubo di ottone  $\varnothing$  32 mm.
- rubinetti M da 1/2" (con eccentrico)
- Interasse per attacchi a muro: 550 mm.
- Altezza modulo aggiuntivo: 150/250 mm. (J1/J2)
- Mensola scaldata applicabile a richiesta
- Kit doppio funzionamento (acqua calda/elettrica) a richiesta

- Fixed modular heated towel rail with 4 horizontal bars, in  $\varnothing$  32 mm. brass tube
- 1/2" M taps (with eccentric)
- Distance between hole centres for wall mounting: 550 mm.
- Additional module height: 150/250 mm. (J1/J2)
- Heating shelf applicable on request
- Combined fuel (hot water/electricity) kit on request

- Полотенцесушитель модульный водяной из латунной трубы  $\varnothing$  32mm, подключение- 1/2" внешняя резьба (с эксцентриком), расстояние между центрами отверстий крепления к стене - 550mm
- полочка - по запросу
- высота дополнительного модуля - 150 мм / 250mm

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.  
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti testuali o grafici, in qualsiasi forma o su qualsiasi media.