

// SCALDASALVIETTE AD ACQUA

// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
Для подключения к системе ГВС или отоплению

Pressione di collaudo in laboratorio 15 Bar
Testing pressure in laboratory 15 bars
Испытательное давление в лаборатории - 15 бар.



Pressione di collaudo standard 8 Bar
Standard testing pressure 8 bars
Стандартное испытательное давление - 8 бар.

Pressione di esercizio massima 6 Bar
Maximal working pressure 6 bar
Максимальное рабочее давление - 6 бар.

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

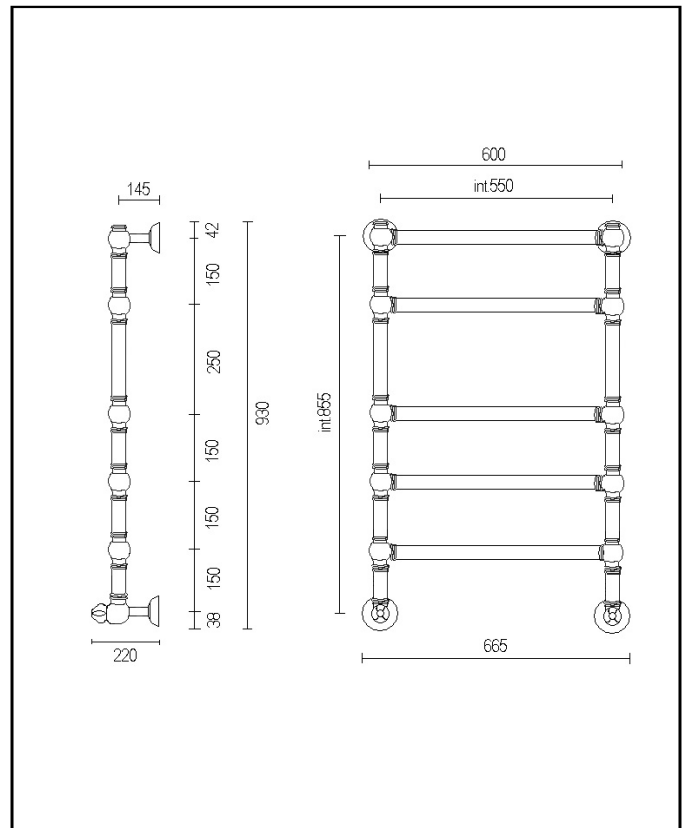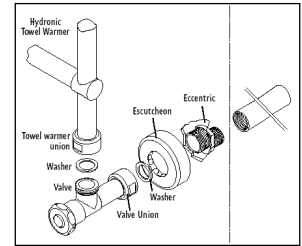

// ARMONIA

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt ($\Delta T 50^\circ C$) Watt ($\Delta T 50^\circ C$)	Btu Btu	Peso Weight
9-464	930mm	665mm	550mm	300	1023	17,4kg

- Scaldasalviette fisso componibile con 5 aste orizzontali, in tubo di ottone \varnothing 32 mm.
- rubinetti M da 1/2" (con eccentrico)
- Interasse per attacchi a muro: 550 mm.
- Altezza modulo aggiuntivo: 150/250 mm. (J1/J2)
- Mensola scaldata applicabile a richiesta
- Kit doppio funzionamento (acqua calda/elettricità) a richiesta

- Fixed modular heated towel rail with 5 horizontal bars, in \varnothing 32 mm. brass tube.
- 1/2" M taps (with eccentric)
- Distance between hole centres for wall mounting: 550 mm.
- Additional module height: 150/250 mm. (J1/J2)
- Heating shelf applicable on request
- Combined fuel (hot water/electricity) kit on request

Полотенцесушитель модульный водяной из латунной трубы \varnothing 32мм, подключение- 1/2" внешняя резьба (с эксцентриком), расстояние между центрами отверстий крепления к стене - 550мм

- полочка - по запросу
- высота дополнительного модуля - 150 мм / 250мм
- Модуль комбинированного нагрева (горячая вода, электричество) - по запросу

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti testuali o grafici, in qualsiasi forma o su qualsiasi media.